


«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Зеренді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесінің бастығы, подполковник Е.Ж.Жолдинге



Жауап хат

Сіздің 2024 жылдың 18 сәуірдегі №51 бұзушылықты жою туралы нұсқамаңыз бойынша төмендегіні баяндаймын:


1. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің 6-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022ж №55 бұйрығы негізінде асханада және интернаттағы автоматты өрт дабылының жұмыс күйінде болмауының себебі электр жарығы өшкенде іске қосылмай қалды. Бұл бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартта бекітілген жауапты тұлғаларға хабарласып, бірнеше мәрте ескерттік бірақ бүгінгі күнге дейін келген жоқ, сол себепті қосымша Зеренді ауданы бойынша «Білім бөлімі» ММ-не сұраныс хат жіберілді. (сұраныс қосымшамен ілеседі)
2. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің 44,45-тармақтары ҚР ТЖМ 21.02.2022ж №55 бұйрығы негізінде найзағайдан қорғайтын құрылғыларды тексеру бойынша директордың шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары М.Е.Тасанов журнал бастап, тексеру жұмысын тіркеуді бастады. (фотосуреттер қосымшамен ілеседі)
3. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің 10 тармақшасы 24-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022ж №55 бұйрығы негізінде интернатта сатылы маршпен жанғыш заттарды қоймау және сақтамау бойынша кіші қызметкерлерге ескертілді. Бұл жұмысты күнделікті интернат меңгерушісі А.С.Кусакаева бақылауда ұстайды. (фотосуреті қосымшамен ілеседі)
4. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің 18-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022ж №55 бұйрығы негізінде асханада ақаулы жағдайда алғашқы өрт сөндіру құралы басқа өрт сөндіру құралына ауыстырылды. (фотосуреті қосымшамен ілеседі)
5. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің 35-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022ж №55 бұйрығы негізінде асханада эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын «Шығу» өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгілерінің жарық индикациясы жарамды болып тұр. (фотосуреті қосымшамен ілеседі)
6. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің 2 тармақшасы 86-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022ж №55 бұйрығы негізінде бастауыш корпус пен интернатта барлық розеткалар тексерілді және талапқа сай жұмыс істеп тұр. (фотосуреті қосымшамен ілеседі)

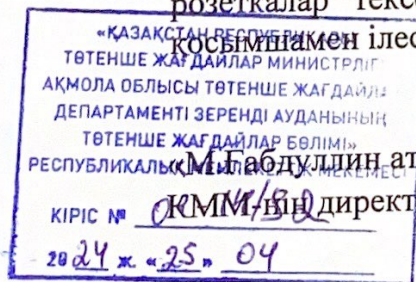

М.Халелова

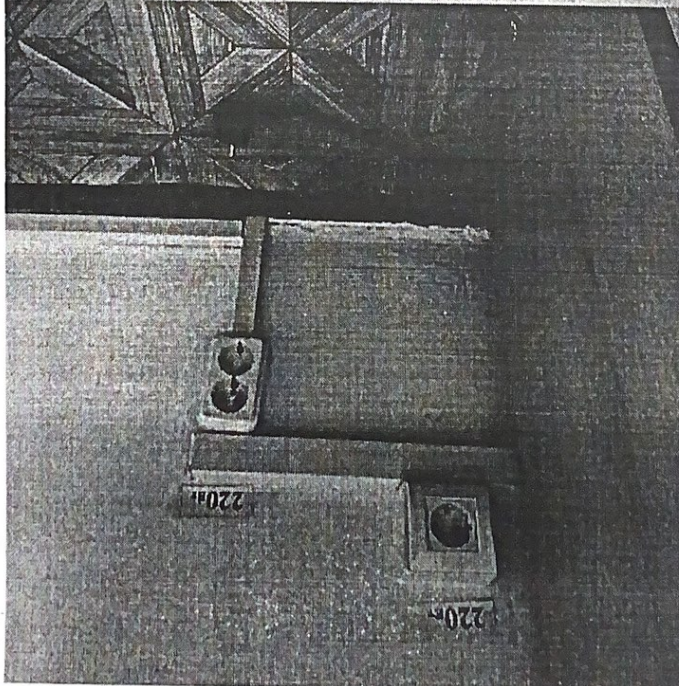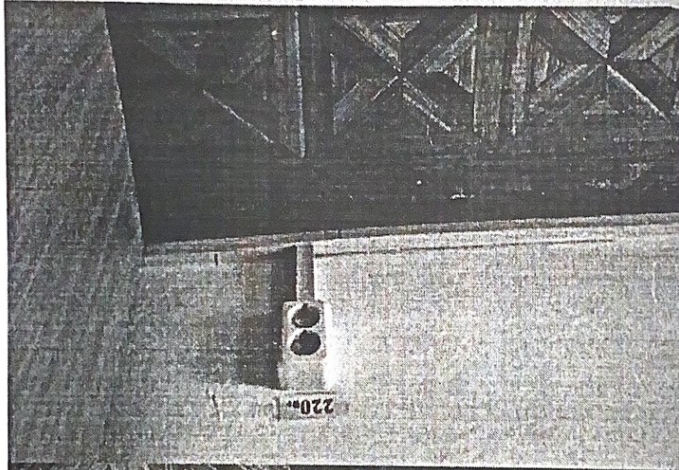

ШЫҒУ

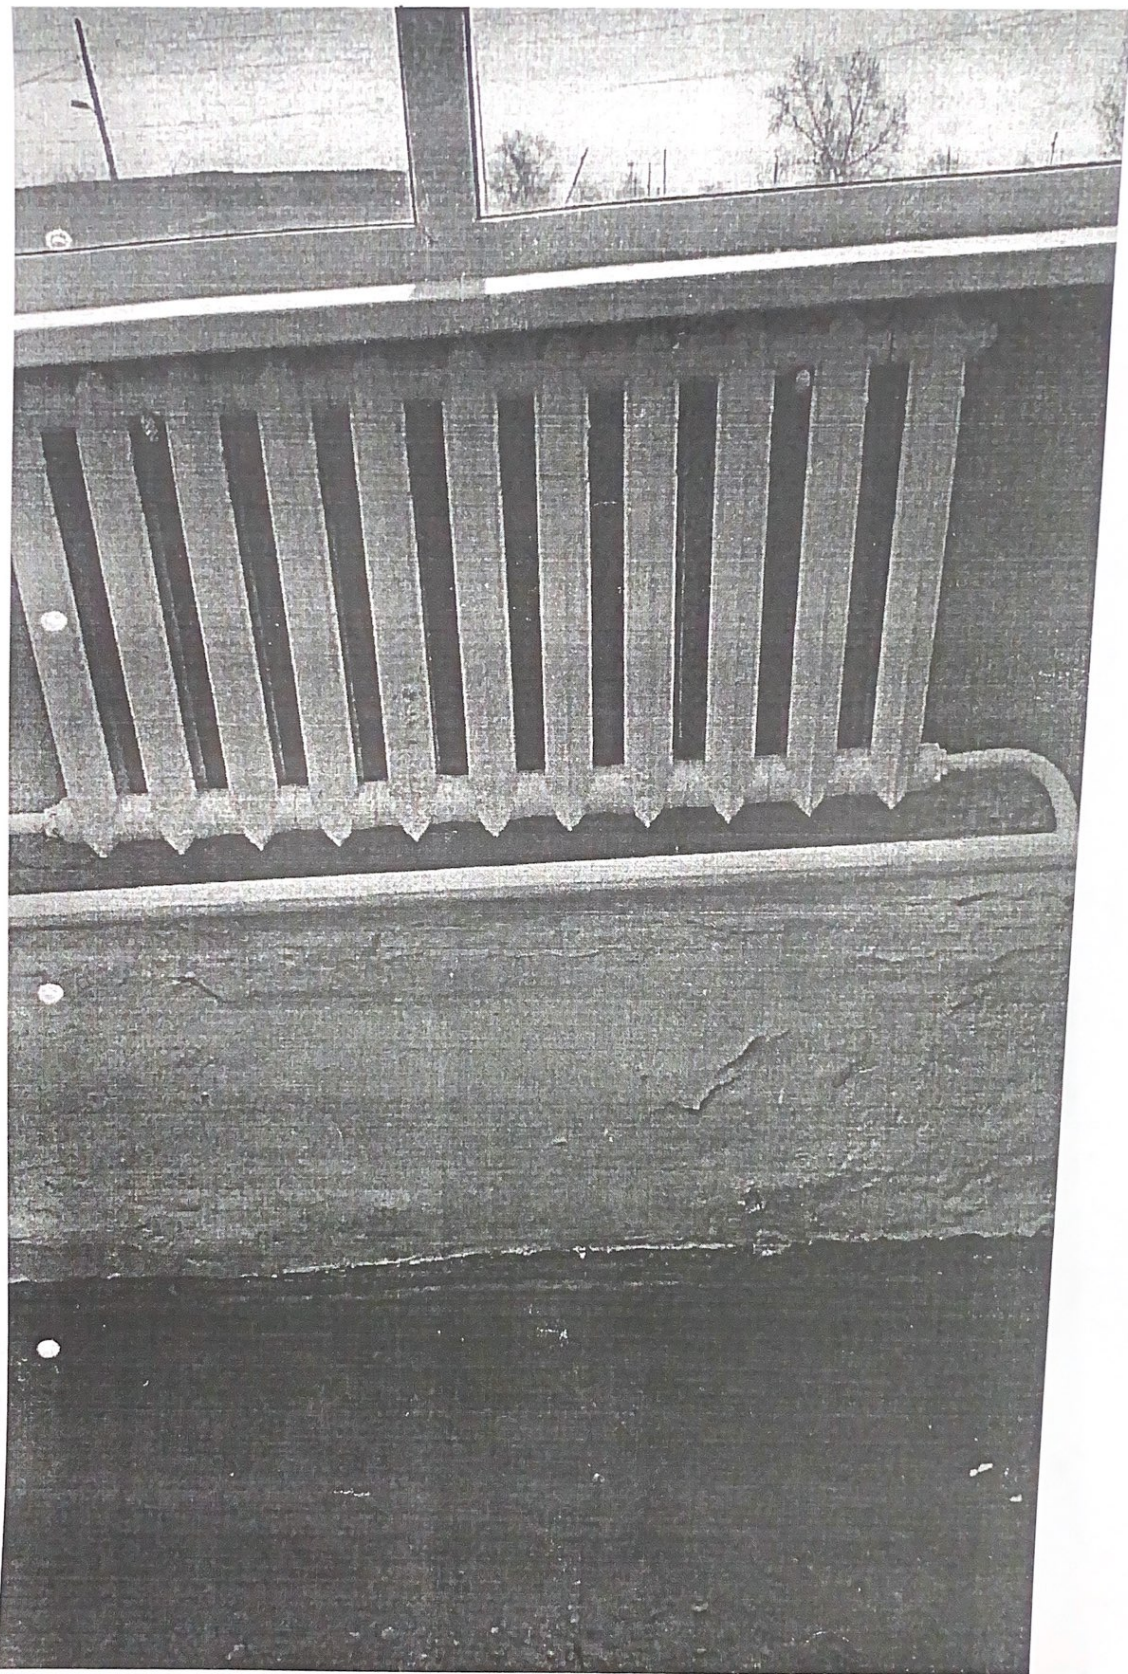

Техническое обслуживание	
Перезарядка огнетушителя сентябрь 2023г./	Дата проведения следующей Перезарядки огнетушителя /сентябрь 2025г./
МП «Aziz Group» Специалист Тайжацов А. К. +7 708 125 5377	




«Ақмола облысы Білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім басқару орталығының Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы» қоғамдық заңды мекемесі

Найзағайдан қорғайтын құрылғыларды тексеру журналы

Журналды жүргізуді бастаған күні 2024 ж. " 04

Журнал жүргізуді аяқтаған күні 20__ ж. "___" ___

[illegible]

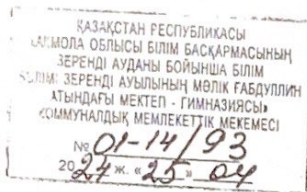

Ақмола облысы білім басқармасының
Зеренді ауданы бойынша «Білім бөлімі»
ММ басшысы Д.М.Кенжеболатоваға

Сұраныс хат

Сізден «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Зеренді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 2024 жылдың 18 сәуірдегі №51 бұзушылықты жою туралы нұсқамасы бойынша Өрт қауіпсіздігі ережелерінің 6-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022ж №55 бұйрығы негізінде асханада және интернаттағы автоматты өрт дабылының жұмыс күйінде болмауы туралы ескерту берілді. Осыған байланысты көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартта бекітілген жауапты тұлғаларға бірнеше мәрте хабарласқанмен біздің сұранысымызды қанағаттандырмай тұр. Сол себептен сізден осы мәселені шешуге ықпал етуіңізді сұраймын.

«М.Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы»
КММ-нің директоры



М.Халелова

